


Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.

Fjernvarmedeklaration 2020

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

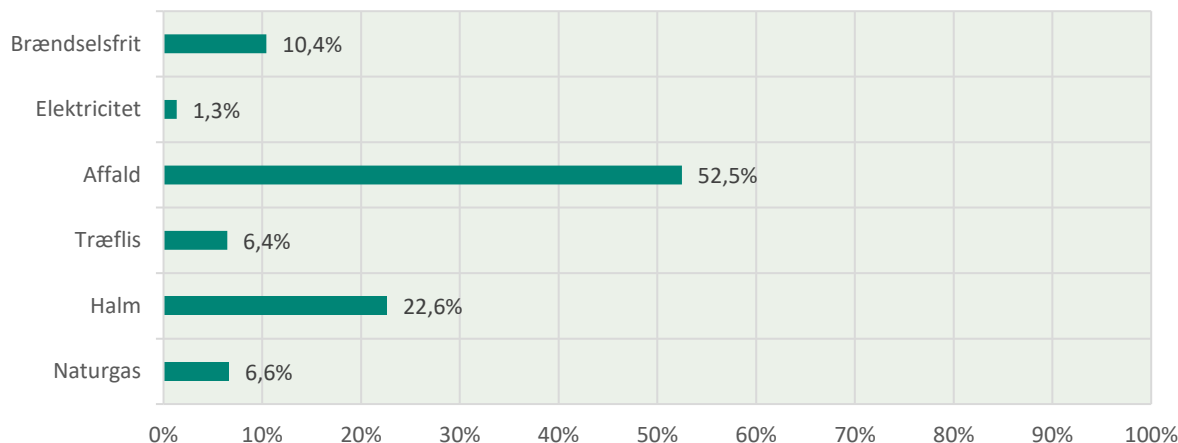

Miljødeklaration - levering til forbrug

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	60,0 kg/GJ	215,9 g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	9,3 g/GJ	33,3 mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	2,8 g/GJ	10,1 mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	61,0 kg/GJ	219,8 g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	43,0 g/GJ	154,7 mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	145,1 g/GJ	522,5 mg/kWh
CO (Kulilte)	106,2 g/GJ	382,3 mg/kWh
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	3,7 g/GJ	13,3 mg/kWh
Partikler	7,3 g/GJ	26,3 mg/kWh

Vedvarende energi

Selskabets samlede andel vedvarende energi	76%
--------------------------------------------	-----

Kontaktoplysninger

Selskab	Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.
CVR	30992512
Adresse	Ringvej 26
Telefon	97926666
Mail	info@ggfjernvarme.dk