

Thisted Varmeforsyning Fjernvarmedeklaration 2025

Data fra 2024

Energi brugt per leveret varme: 0,65

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi

58,79%

Rangering - CO₂ udledning

Sammenligning med alternative energikilder



Grøn

Mindre CO₂ udledning end en luft til vand varmepumpe


Gul

Mindre CO₂ udledning end et gasfyr

Rød

Større CO₂ udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

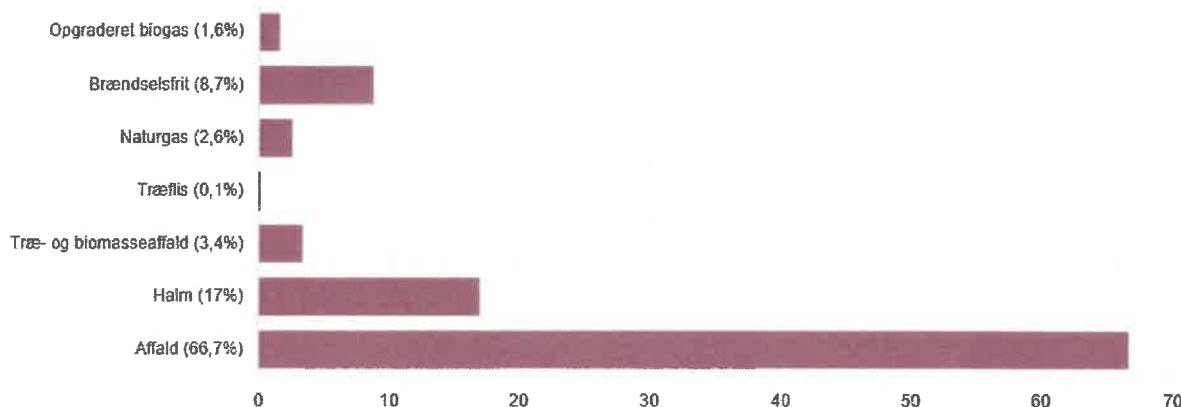

Miljødeklaration

Emissioner til luft

Fjernvarme pr. GJ

Fjernvarme pr. kWh

CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	1,7	kg/GJ	6,1	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	6,0	g/GJ	21,6	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,8	g/GJ	2,9	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	2,1	kg/GJ	7,4	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	21,8	g/GJ	78,5	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	18,6	g/GJ	67,0	mg/kWh
CO (Kulilte)	63,1	g/GJ	227,2	mg/kWh
NM VOC (Uforbrændte kulbrinter)	1,5	g/GJ	5,4	mg/kWh
Partikler (TSP)	4,0	g/GJ	14,4	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Thisted Varmeforsyning
CVR: 30992512
Ringvej 26 | 7700 Thisted
+45 97 92 66 66 | driftschef@thisted-varmeforsyning.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.